




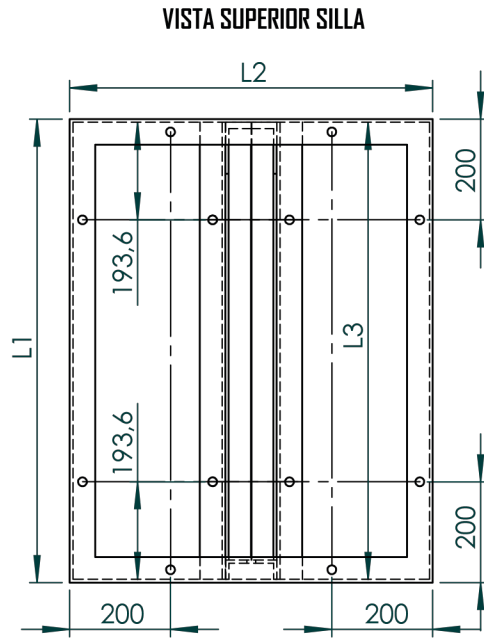


SILLA ENSAMBLADA Y DETALLE SOLDADURA

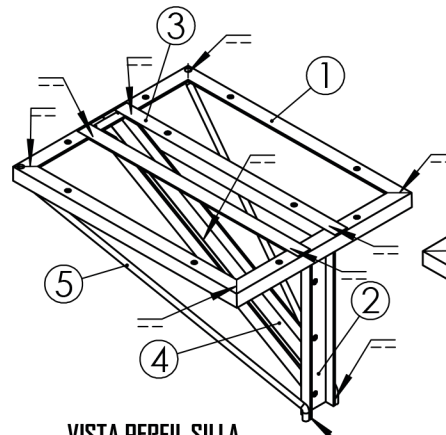


DETALLE MODO DE ENSAMBLE

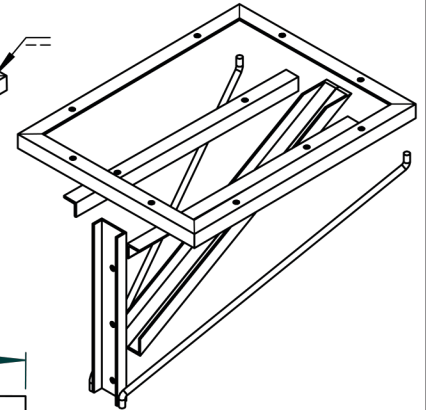


VISTA PERFIL SILLA

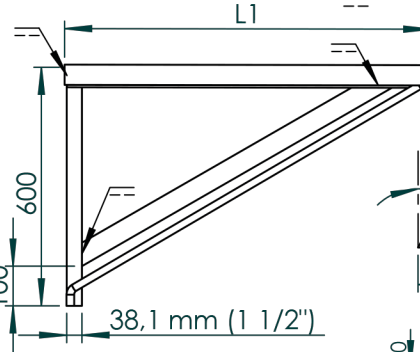


DESTIJERE PERIL CENTRAL

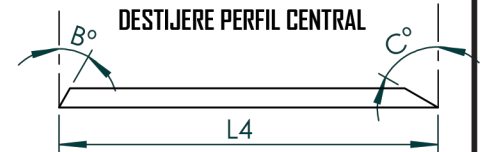

VISTA FRONTAL SILLA

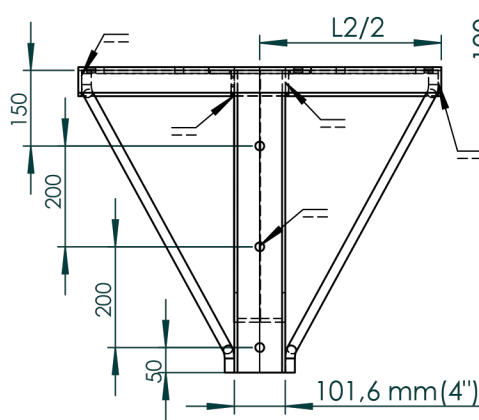

VISTA PERFIL VARILLA

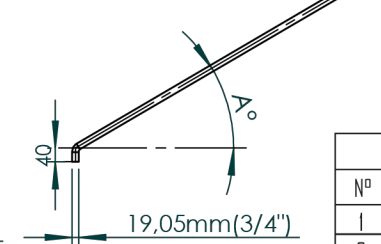

DESARROLLO VARILLA



PIEZAS

Nº	PIEZA	MATERIAL	CANTIDAD
1	MARCO	ÁNGULO 2" X 1/4"	4
2	CANAL ANCLAJE AL POSTE	CANAL 4" X 3/16"	1
3	SOportes CENTRALES	ÁNGULO 2" X 1/4"	2
4	CANAL SOPORTE CENTRAL	ÁNGULO 2" X 1/4"	2
5	VARILLA CALIBRADA	VARILLA 19,05 mm	2

NOTAS:

-BASADO EN NORMA:
 CODENSA CTU530 (actualización 2000-05-09).
 -APLICACIÓN:
 ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE SOPORTA LOS TRANSFORMADORES
 DE DISTRIBUCIÓN EN EL POSTE.
 -MATERIAL:
 PERFIL EN L (ÁNGULO) ASTM A-572 (NTC 1985).
 VARILLA LISA REDONDA ASTM A-36 (NTC 1920). (NTC 161).
 PERFIL EN U (CANAL) ASTM A-36 (NTC 1920).
 -GALVANIZADO:
 ESTE PRODUCTO SERA GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
 DE ACUERDO A LA NTC 2076 DE 2006 (actualización 2007-01-19).
 ESPESOR MÍNIMO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 79µm.
 ESPESOR PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 86µm.
 -TOLERANCIA:
 ± 1 mm EN COTAS DONDE NO SE ESPECIFIQUE.
 -MARCACIÓN:
 MARCA DE INDESA Y LAS QUE SOLICITE EL CLIENTE.


Todas las perforaciones
 son de: $\varnothing 17,46 \text{ mm (11/16'')}$

SILLAS PARA TRANSFORMADOR

CODIGO	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D (mm)	A (Grados)	B (Grados)	C (Grados)
SITR1	600	600	587	742	860	40°	42°	48°
SITR2	700	600	687	819	951	36°	38°	52°
SITR3	700	650	687	819	958	36°	38°	52°
SITR4	700	700	687	819	965	35°	38°	52°
SITR5	800	800	787	900	1057	32°	34°	56°
SITR6	820	655	807	917	1051	32°	33°	57°
SITR7	840	700	827	934	1073	31°	32°	58°
SITR8	900	600	887	985	1110	30°	30°	60°
SITR9	900	800	887	985	1137	29°	30°	60°
SITR10	920	720	907	1002	1140	29°	30°	60°
SITR11	900	900	887	985	1155	31°	30°	60°

I. INDESA S.A.S

SALVO INDICACIONES CONTRARIAS DIMENSIONES DE COTAS
 EN MILIMETROS Y ÁNGULOS EN GRADOS. TOLERANCIAS ± 3.2
 mm (1/8") Y $\pm 1^\circ$



ESCALA:
 1:21

HOJA:
 1 DE 1

FECHA:
 12/09/23

NOMBRE:

Silla para Transformador

REFERENCIA:

SITR

MATERIAL:

ÁNGULO A-572 GRADO 50 Y/O 60 VARILLA LISA
 REDONDA ASTM A-36, PERFIL EN U (CANAL) ASTM A-36

DIBUJO:
 LUIS MIGUEL MORENO

REVISÓ:
 JOSE SANABRIA

APROBO:
 JULIAN SANZ

